

SG/MOPS TAV. 8 bis

ELABORATO
CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 2 (MOPS -
CRITERI REGIONALI) CON INDICAZIONE DEI VALORI STIMATI
DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE LITOLOGICA (Fa - FAC)


COMMESSA

2018-33R PT

TECNICI


Dott. Geol. Rosanna Lentini
Dott. Geol. Mirko Braglia

Sede Legale: Via Dugliati, 34 - 25030 Padenghe sul Garda (BS) - C.F. LNTR9N899C43C351F - P. I.V.A. 01940540368
E-mail: info@lentiniosannageologia.it - **Sito Web:** www.lentiniosannageologia.it
PSC: rosanna.lentini@pap.sicurocooperative.it - **E-mail dedicato:** amministratore@lentiniosannageologia.it

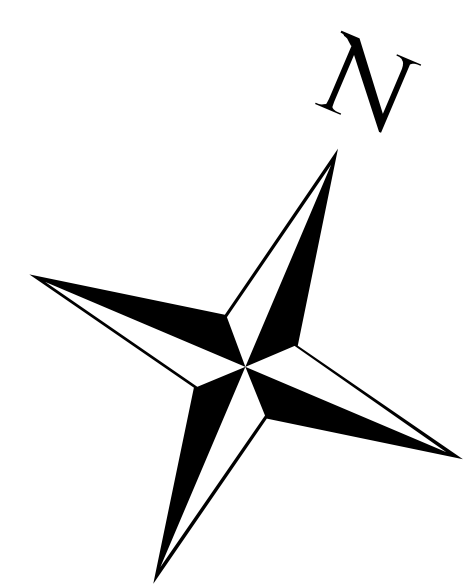


Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali litologiche

Fa concesso tra i.1 e i.6, per le quali la Categoria di Sottosuolo "B" e conseguentemente anche le Categorie di Sottosuolo "C-D-E" calcolate ai sensi del D.M. 14/01/2005 o del D.M. 17/01/2018, risulta sufficientemente cautelativa.

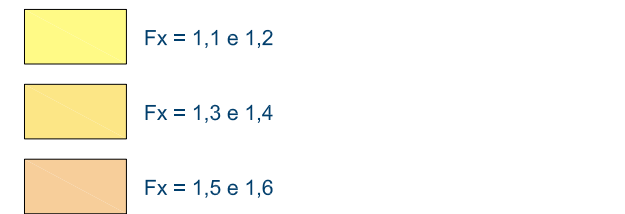

Fa compreso tra 1,7 e 1,9, per le quali la Categoria di Sottoscuolo "B" calcolata ai sensi del D.M. 14/01/2003 o del D.M. 17/01/2010, non risulta sufficientemente casuale.

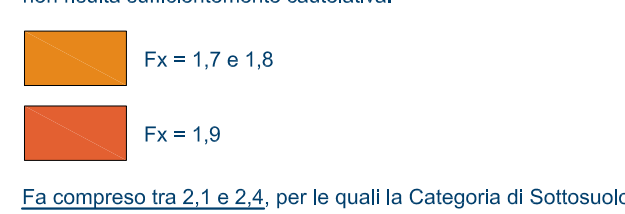

non risultano sufficientemente causative,

$F_X = 2,1 \in 2,2$

$F_x = 2,4$

Dichette relative alle zone stabili suscettibili di amplificazione locale

1.5 Fu stimato per ambito di riferimento

15 Fa calcolato tramite indagine clinica

 Indagini geofisiche e punti d'indagine utilizzati per la

Immagini satellitari a 30 metri di risoluzione spaziale per la valutazione dell'ampificazione biologica (Valori di F_{max})

Zone suscettibili di instabilità

 Instabilità di versante. Quiescente

  Zona di attenzione per liquefazione

 Confine Comunale