

Proponente: BICELLI COSTRUZIONI DI BICELLI
ANGIOLINO E FIGLI SNC
VIA CAMPAGNA DI SOTTO

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA E NON PUO' ESSERE RICOPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA Ns. AUTORIZZAZIONE SCRITTA

INDICE

1	PREMESSA	2
2	RETE FOGNATURA.....	3
3	CONCLUSIONI.....	5


2 RETE FOGNATURA

Considerato che il lotto risulta ubicato all'interno del perimetro dell'agglomerato urbano e la distanza dalla pubblica fognatura esistente risulta inferiore a 50 metri, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019, vige l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura.

Sulla base dei dati forniti, la tipologia di attività genererà scarichi di tipo assimilato alle domestiche.

Come rappresentato in planimetria PL.01, via Campagna Sotto risulta servita da reti fognarie separate, una per le acque reflue nere ed una per il collettamento delle acque meteoriche.

La rete fognaria recapita le acque reflue nel collettore con destino finale il depuratore comunale denominato Campagna-Tirale nel Comune di Lonato del Garda.

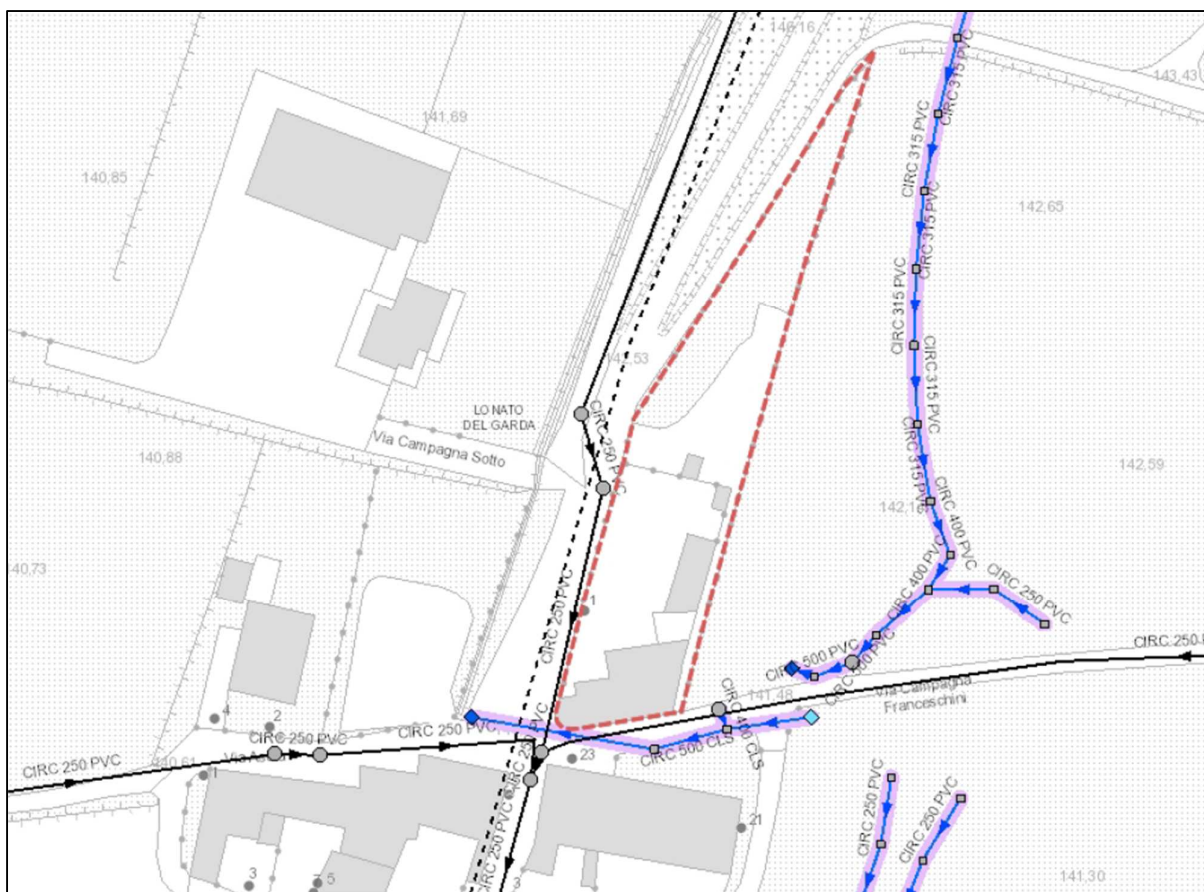

L.01: estratto rete fognaria esistente.

Per quanto riguarda l'allacciamento alla rete fognaria di Via Campagna sotto:

1. Per richiedere un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura nera dovrà essere presentata apposita richiesta di preventivo di allacciamento attraverso il seguente link <https://www.acquebresciane.it/richiesta-autorizzazione-allo-scarico>. Le opere su suolo pubblico saranno realizzate dalla Scrivente con oneri a carico dell'utenza.
2. Qualora si intenda utilizzare un allacciamento esistente, l'utenza dovrà presentare domanda di ammissione allo scarico per acque reflue assimilate alle domestiche mediante compilazione della modulistica disponibile al seguente link <https://www.acquebresciane.it/richiesta-autorizzazione-allo-scarico>.
3. Alla domanda di allaccio e/o ammissione allo scarico dovrà essere allegata planimetria dello schema fognario interno e relazione tecnica descrittiva degli scarichi generati dal nuovo fabbricato artigianale, specificando il numero di addetti previsti per il calcolo degli abitanti equivalenti AE. Eventuali prescrizioni aggiuntive saranno comunicate in sede di domanda di allaccio/ammissione allo scarico, una volta determinato con precisione il carico generato dalla nuova struttura.
4. Richiamato l'articolo 1.9.2 del Regolamento AATO, per il servizio di fognatura, viene stabilito quale confine tra le competenze del Gestore e dell'Utente il punto posto più a valle delle uscite rispettivamente dal sifone tipo Firenze, dalla fossa biologica o dal pozzetto di ispezione del relativo allacciamento anche se tali manufatti sono posti su suolo pubblico. Compete, pertanto, all'Utente, oltre alla realizzazione e alla gestione impiantistica su suolo privato, anche la realizzazione di manufatti idraulici [...] fino al confine tra le competenze del Gestore e dell'Utente stesso. A tal fine si specifica che, prima dell'immissione nella pubblica fognatura, dovrà essere realizzato un pozzetto d'ispezione con sifone tipo 'Firenze', posto al limite tra la proprietà pubblica e privata.
5. Si ricorda che le acque meteoriche devono essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo, in subordine in corpo idrico superficiale e, se non disponibile, nelle reti di acque bianche, di cui all'art. 3.12 e 1.8 del Regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato nell'ATO di Brescia, in accordo con la normativa ed i Regolamenti vigenti, previo benestare degli enti competenti. Si rende noto che la Scrivente non è Ente Gestore della rete fognaria acque bianche; pertanto, l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche alla rete pubblica è di competenza del Comune. Ai sensi del Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, il Gestore può realizzare anche gli allacci alla rete bianca, purché eseguiti nel medesimo scavo dell'allaccio alla rete mista/nera e previo ottenimento del benestare idraulico del Comune.

3 CONCLUSIONI

Richiamato che per l'immobile in oggetto vige l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, la domanda di allacciamento andrà richiesta secondo le modalità illustrate al paragrafo precedente.

Prima dell'immissione nella pubblica fognatura nera esistente, le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal nuovo fabbricato dovranno transitare in apposito pozzetto d'ispezione con sifone tipo 'Firenze' posto al limite tra proprietà pubblica e privata. Eventuali prescrizioni sullo scarico saranno fornite successivamente, una volta comunicato il numero di addetti previsti, necessari per il calcolo degli abitanti equivalenti AE.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, fermo restando lo smaltimento preferenziale negli strati superficiali del sottosuolo o in corpo idrico come previsto dalla normativa vigente, l'autorizzazione allo scarico nella rete pubblica è di competenza del Comune di Lonato del Garda.

Ai fini della CdS, si esprime parere favorevole.